

VANNE DE CHARGE SÉRIE VTC300

La vanne thermique ESBE de la série VTC300 est utilisée pour protéger les chaudières jusqu'à 30 kW contre des températures de retour trop basses. Les vannes VTC300 sont également très performantes pour charger les ballons de stockage.

UTILISATION

La série VTC300 d'ESBE est une vanne thermique à 3 voies conçue pour protéger la chaudière contre des températures de retour trop basses. Le maintien d'une température de retour élevée et stable contribue à une plus grande performance de la chaudière, à réduire la formation de goudron et à augmenter la durée de vie de la chaudière. La vanne VTC300 est utilisée dans des applications de chauffage jusqu'à 30 kW où des chaudières à combustibles solides sont utilisées pour alimenter les réservoirs de stockage. La vanne est installée dans le conduit de retour à la chaudière. L'alternative est recommandée puisqu'elle permet une disposition plus simple des canalisations pour l'expansion (voir les exemples d'installation).

FONCTIONNEMENT

La régulation s'effectue sur deux ports, ce qui facilite l'installation et ne requiert aucune vanne de réglage dans le conduit de dérivation.

Le fonctionnement de la vanne est indépendant de sa position d'installation.

La vanne intègre un thermostat qui commence à ouvrir la connexion A à une température de sortie du mélange d'eau dans la connexion AB de 45°C, 55°C ou 60°C. La connexion B est entièrement fermée lorsque la température dans la connexion A dépasse la température d'ouverture nominale de 10°C.

FLUIDE


Un maximum de 50% d'additif de glycol est autorisé pour la protection antigel et l'absorption d'oxygène. Comme la viscosité et la conduction thermique sont affectées en ajoutant du glycol dans le circuit d'eau, ce critère doit être pris en considération lorsque vous déterminez la vanne. En ajoutant 30 à 50 % de glycol, le rendement maxi de la vanne est réduit de 30 à 40 %. Une concentration plus faible de glycol ne modifie rien.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nous conseillons d'équiper les raccords de vanne d'un dispositif de fermeture, de manière à faciliter toute maintenance ultérieure.

Dans des conditions normales, la vanne de charge ne nécessite aucune maintenance. Des thermostats sont cependant disponibles et faciles à remplacer si nécessaire.

EXEMPLE D'INSTALLATION

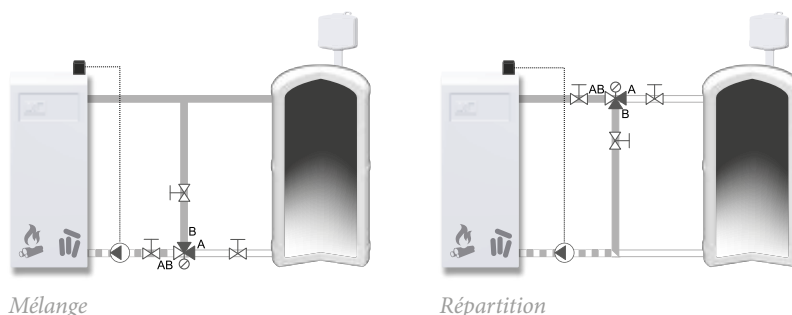

Filetage intérieur



Filetage extérieur



Bride de pompe/
Filetage extérieur

VANNE DE CHARGE VTC300 CONÇUE POUR

- Chauffage
- Chauffage solaire

OPTIONS

Thermostat 45°C _____ Art. N° 57000100

Thermostat 55°C _____ Art. N° 57000200

Thermostat 60°C _____ Art. N° 57000300

Thermostat 70°C _____ Art. N° 57000400

Thermostat 80°C _____ Art. N° 57000500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de pression : _____ PN 10

Température du fluide : _____ maxi 100°C

_____ mini 0°C

Pression différentielle maxi : _____ Mélange, 100 kPa (1,0 bar)

_____ Répartition, 30 kPa (0,3 bar)

Taux de fuite A - AB : _____ Étanche

Taux de fuite B - AB : _____ maxi 3% du Kvs

Plage de réglage Kv/Kv^{min} : _____ 100

Connexions : _____ Filetage intérieur (Rp), EN 10226-1

_____ Filetage extérieur (G), ISO 228/1

Fluides : _____ Eau de chauffage (en conformité avec VDI2035)

_____ Mélanges eau / glycol, max. 50 %

_____ Mélanges eau / éthanol, max. 28 %

Matériau

Boîtier de vanne et autres pièces métalliques en contact avec du

liquide : _____ Laiton DZR, CW 625N, résistant à la dézincification


PED 2014/68/EU, article 4.3

Équipement sous pression en conformité avec la norme PED 2014/68/


EU, article 4.3 (règles de l'art en vigueur). Conformément à la directive,

l'équipement ne doit pas porter de marquage CE.



CARACTÉRISTIQUES DE DÉBIT

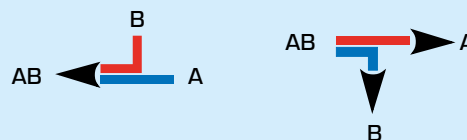


VANNE DE CHARGE SÉRIE VTC300

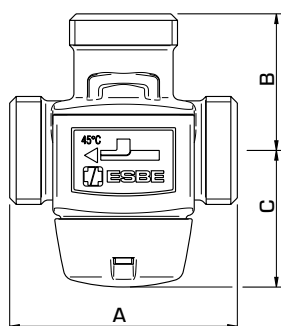

VTC311, VTC312

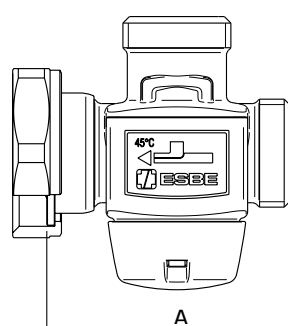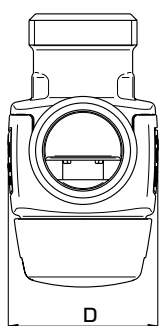

VTC317

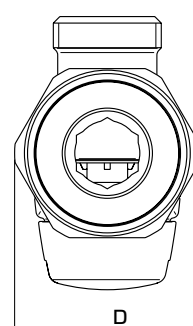

SÉRIE VTC311, FILETAGE INTÉRIEUR

Article N°	Référence	DN	Kvs*	Connexion	Température d'ouverture	A	B	C	D	Poids [kg]	Note
51000100	VTC311	20	3,2	Rp 3/4"	45°C ± 2°C	70	42	42	46	0,53	
51000200					55°C ± 2°C						
51000300					60°C ± 2°C						

SÉRIE VTC312, FILETAGE EXTÉRIEUR

Article N°	Référence	DN	Kvs*	Connexion	Température d'ouverture	A	B	C	D	Poids [kg]	Note
51000800	VTC312	15	2,8	G 3/4"	45°C ± 2°C	70	42	42	46	0,48	
51000900					55°C ± 2°C						
51001000					60°C ± 2°C						
51001500	VTC312	20	3,2	G 1"	45°C ± 2°C	70	42	42	46	0,51	
51001600					55°C ± 2°C						
51001700					60°C ± 2°C						

SÉRIE VTC317, BRIDE DE POMPE ET FILETAGE EXTÉRIEUR

Article N°	Référence	DN	Kvs*	Connexion	Température d'ouverture	A	B	C	D	Poids [kg]	Note
51002300	VTC317	20	3,2	PF 1 1/2", G 1"	55°C ± 2°C	75	42	42	57	0,57	
51002400					60°C ± 2°C						

* Valeur Kvs en m³/h pour une chute de pression de 1 bar: PF = bride de pompe

VANNE DE CHARGE

SÉRIE VTC300

DIMENSIONNEMENT DE LA VANNE ET DE LA POMPE

Exemple : Commencez par la puissance thermique de la chaudière (par ex. 20 kW) et déplacez-vous horizontalement vers la droite dans le diagramme jusqu'au Δt sélectionné, qui correspond à la différence de température entre le départ de la chaudière et le retour à la chaudière (par ex. $90^{\circ}\text{C} - 80^{\circ}\text{C} = 10^{\circ}\text{C}$).

Déplacez-vous verticalement vers le haut jusqu'aux courbes qui représentent les différentes dimensions de vannes (par ex. Kvs 2,8), puis déplacez-vous horizontalement vers la gauche pour trouver la chute de pression par la vanne (par

ex. 38 kPa) que la pompe doit surmonter. En plus de la chute de pression au niveau de la vanne, n'oubliez pas que la pompe doit également être dimensionnée pour gérer la chute de pression dans le reste du système (par exemple les canalisations, la chaudière et les ballons de stockage).

Si la chute de pression et le débit ne sont pas adaptés à la pompe que vous avez prévue pour le système, veuillez essayer une autre valeur Kvs pour une chute de pression adéquate.

VTC300 – pertes de pression

